

Gmina Dobron

Wyjaśnienie do SIWZ

Znak postępowania : 271.5.2013

Data : 25.03.2013 rok

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ na zadanie pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej wraz z przebudową części Gminnej Biblioteki Publicznej na potrzeby zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Dobroniu”**

W dniu 21.03.2013r. firma zainteresowana uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwróciła się z pytaniami następującej treści :

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemowej podłogi o następujących parametrach:

- deska pokryta 7 warstwami lakieru sportowego w fazie produkcji
- wysokość systemu 75 [mm]
- grubość deski 15 [mm]
- szerokość deski 207 [mm]
- długość deski 2200 [mm]
- test trudnopalności Cfl-S1
- złącze BarClick
- system spełnia wszystkie 12 parametrów Normy sportowej PN-EN 14904
- gwarancję zapewnia tylko montaż przez firmę z Certyfikatem na montaż podłóg sportowych

Podłoga sportowa ta, to wysokiej jakości system przeznaczony do sal sportowych, spełniający normy związane z:


- obciążeniami układu kostnego człowieka,
- ograniczający prawdopodobieństwo kontuzji,
- zapewniające odpowiednie dla tego typu podłóg parametry użytkowe.

Proponowana deska posiada dodatkowe cechy:

- łatwość utrzymania czystości,
- dzięki higroskopijności drewna, posiada zdolność naturalnej regulacji mikroklimatu wnętrza, w którym jest zainstalowana,
- nie elektryzuje powietrza i nie przyciąga kurzu (nie powoduje podrażnień ani alergii),
- wszystkie użyte przy produkcji materiały i surowce spełniają najostrzejsze normy ekologiczne
- złącze deski Rardlick daje pewność trwałego i mocnego połączenia,
- możliwość montażu na elektrycznym i wodnym ogrzewaniu podłogowym.

1.3. Standardowe gatunki drewna w serii to – dąb i buk.

1.4. Składowe systemu

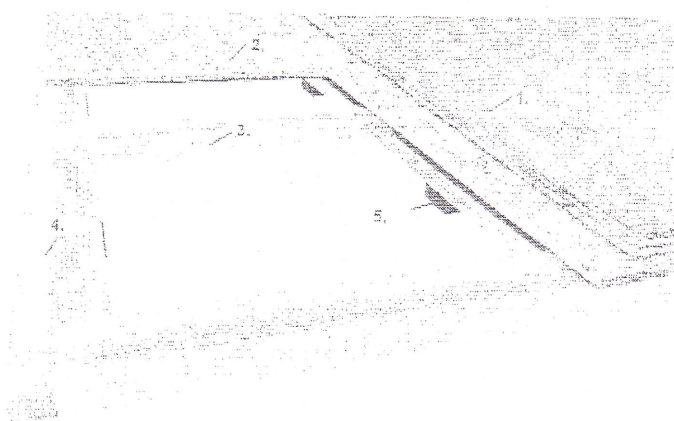

1. Warstwa licowa – deska trójlamelowa grubość 15 [mm]

2. Płyta OSB3 lub P5, grubość 10 [mm]


3. Legary górne – 50x16 [mm]
Rozstaw 312,5 [mm]

4. Legary dolne – 50x16 [mm]

Rozstaw 500 [mm]


5. Podkładki elastyczne – 50x50x18 [mm]

1.5. Lamelowość

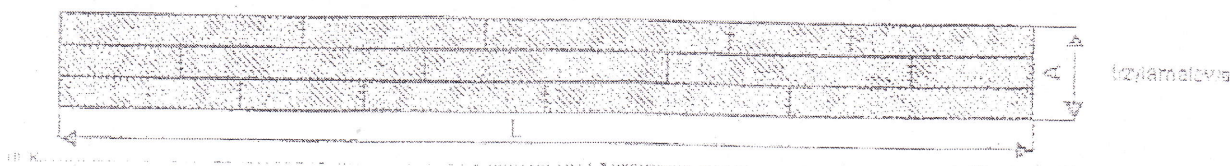

1.6. Warstwa licowa

Proponowana deska sportowa wykonana jest z naturalnego drewna. Wierzchnia – górna warstwa deski o grubości 3,2 [mm], w zależności od potrzeb, wykonana jest z drewna liściastego następujących gatunków: dąb lub buk, o wzorze trójpasmowym. Warstwa środkowa i dolna wykonana z drewna iglastego.

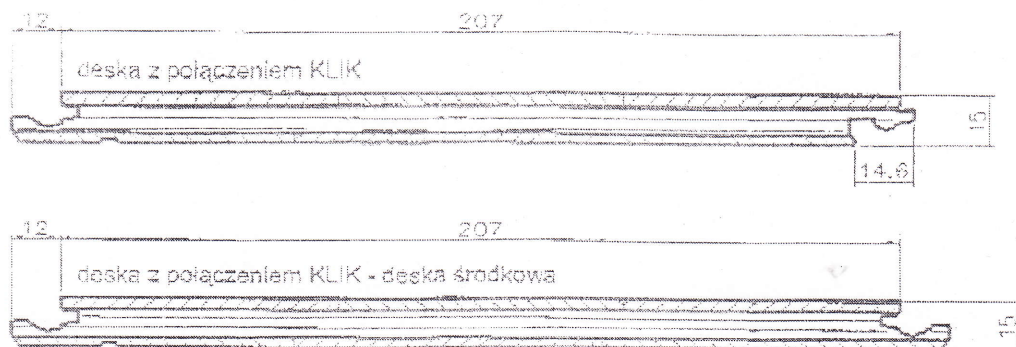


Wymiary pojedynczej deski sportowej oraz deski sportowej „startowej”: 2200^{±1} x 207 x 15 [mm]

Wykończenie powierzchni:

- deska polakierowana fabrycznie siedmioma warstwami lakieru UV
- malowanie linii boisk na warstwie licowej farbami

Schemat montażu podłogi ze złączem „Bar-click”

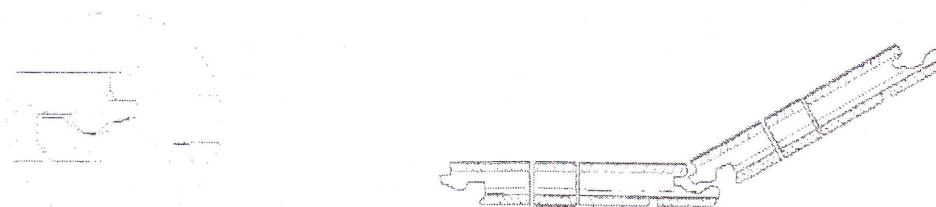

UWAGA - Całkowita wysokość systemu podłogowego wynosi 75 [mm] na co składa się:

- 15 [mm] warstwa wierzchnia

(deska sportowa fabrycznie lakierowana – grubość 15 [mm] szerokość 207 [mm], długość 2200 [mm]).

- 60 [mm] konstrukcja nośna (płyta OSB3 grubość 10 [mm], ruszt - legary szer. 50 [mm] x wys. 16 [mm] w rozstawie krzyżowym górne co 312,5 [mm] a dolne co 500 [mm] na podkładkach elastycznych wys. 18 [mm] x szer. 50 [mm] x dług. 50 [mm])

Parametry techniczne - zgodność z Normą sportową PN-EN 14904:

Parametr dla podłóg typu A4 – płaszczyznowo-elastycznych	Stara norma DIN 18 032 cz. 2	Nowa norma PN-EN 14904	SportXtreme
Absorpcja energii uderzenia KA / amortyzacja	min. 53 %	55-75 %	60%
Odkształcenia standardowe StVv / pionowe	min. 2,3 [mm]	2,3 - 5,0 [mm]	3,2 [mm]
Ugięcie powierzchniowe w poprzek osi podłogi W500	max. 15 %	-	14%
Odbicie piłki BR	min. 90 %	min. 90 %	92%
Współczynnik tarcia GV	min. 0,4 - max. 0,6	-	0,5-0,51
	-	80-110	82-86
Uciążliwość toczna VRL	1500 N	1500 N	1500 N
Odporność na zużycie	-	max 80 mg	34,3 mg
Reakcja na ogień	-	trudnopalny	trudnopalny
	-	E1 < 0,124 mg/m ³	E1 = 0,006 mg/m ³
Emisja formaldehydu	-	-	-
Zawartość pentachlorofenolu	-	max 0,1% masy	nie stwierdzono
Odbicie światła – połysk przy kącie 85 °	-	max 45%	34%
Odporność na wgłębienie	-	max 0,5 [mm]	brak uszkodzeń
Odporność na uderzenie	-	max 0,5 [mm]	0,22 [mm]

Proponowany przez nas system jest bardziej ekonomiczny od systemu zaproponowanego w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na tym etapie postępowania Wykonawca winien kierować się informacjami zawartymi w SIWZ oraz w dokumentacji budowlanej i Specyfikacji technicznej.

Wobec powyższego na tym etapie odstępstwa od uregulowań (zapisów) zawartych w powyższej dokumentacji nie są możliwe.

Z poważaniem:

WÓJT
Robert Janębak